

Analyserapport

Rekvirent		Damifo A/S Beredskabsvej 19 2640 Hedehusene	Sagsnavn: Knust beton - apr Sagsnr. 14 Lokalitet: Udt.dato: 15.04.2021 Prøvetager: Rekvirent
Prøver modtaget den: 15.04.2021		Rapport dato: 22.04.2021	
Analyse påbegyndt den: 15.04.2021		Rapport nr.: 7	
Opbevaring før prøvning		Bilag:	
Lab. nr.	2115-515		
Materiale	Knust beton		
Prøve ID			
Parameter		Metode	
Vibrationsforsøg		DS/EN 13286-5:2003	
Sigteanalyse	1 stk.	DS/EN 933-1:2004	
Methylenblå		DS/EN 933-9 Annex B	
Proctorforsøg		pr VI 99-6:2004	
Vandindhold		DS 405.11	
Sigte+hydrometeranalyse		DS/EN 933-1+DS/CEN ISO/TS 17892-4	
Teksturanalyse		DS/EN 933-1+DS/CEN ISO/TS 17892-4	
Kalkindhold		VD 611.11	
Glødetab, 550°C (Humusindhold)		prVI 99-9:2010	
Reduceret Glødetab, 975° C		prVI 99-9:2010	
Komprimeringskontrol m. isotopsonde		VD L & P 16	
Minifaldlod		pr VI 99-4:2007	
Ledningstal (Lt)		DS/EN 27888:2003	
Reaktionstal/pH-værdi (Rt)			
Kommentarer:			
Resterende prøvemateriale opbevares i 14 dage, hvorefter det kasseres, medmindre anden aftale træffes.			
Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.			
Godkendt af			
			
Jan Månsson			
Geoteknisk assistent			

Analyserapport

Rekvirent

Damifo A/S
Beredsksvej 19
2640 Hedehusene

Sagsnavn:

Knust beton - apr


Sagsnr.

14

Lokalitet:

2115-515
Knust beton

Sigtekurve

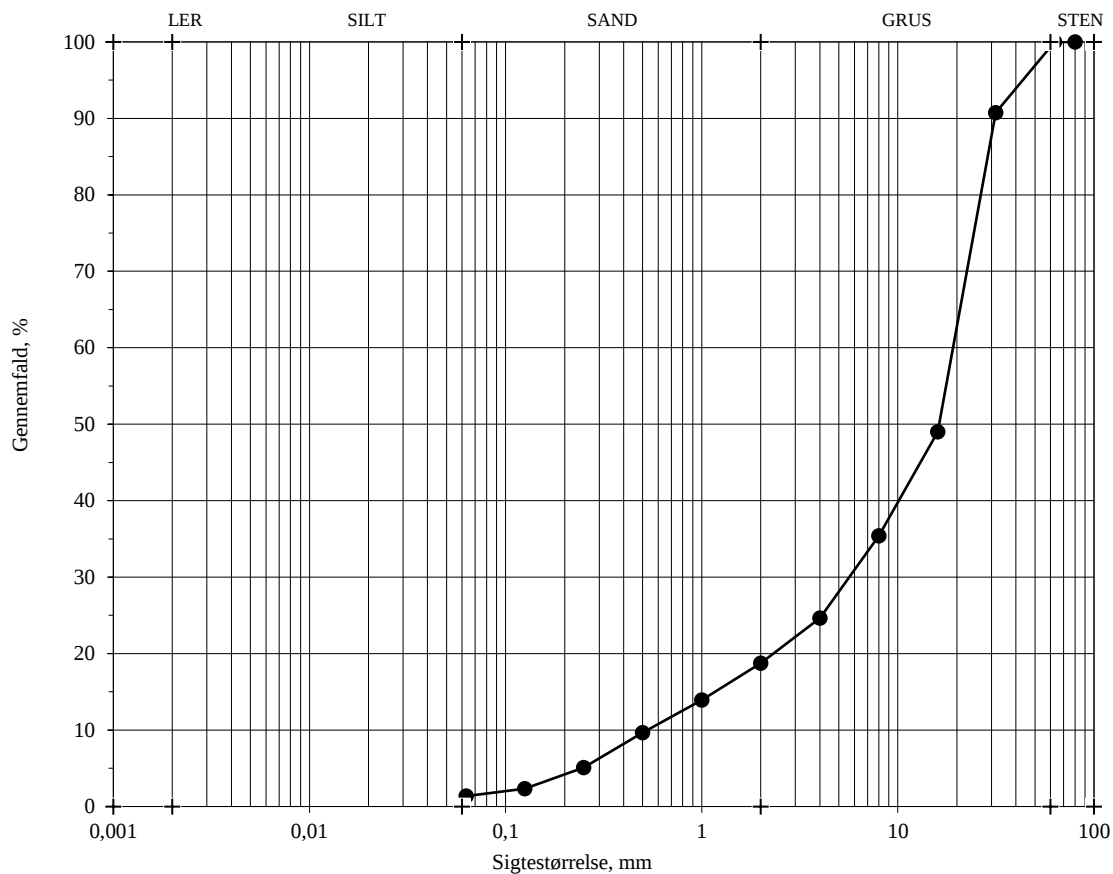

Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	90,7
16	49,0
8	35,4
4	24,7
2	18,7
1	13,9
0,5	9,7
0,25	5,1
0,125	2,3
0,063	1,4

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	51,0
Gennemfald 0,063 mm	1,4

	%
Uensformighedstal, U	37,3
Methylenblåt, MB-værdi overhold	
Reduceret glødetab	

Udarb. af
Jan Månsson

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	
Tørdensitet	t/m ³	

Kommentarer: